

ヤンマー浄水器

(ビルトインタイプ)

取扱説明書

YWP 70 シリーズ

- このたびはヤンマー浄水器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ヤンマー浄水器YWP70シリーズは使用用途や操作方法が異なる7種類の水栓がセットできます。お買い上げいただいた水栓をご確認いただき操作方法をまちがえないようにご使用ください。
- この取扱説明書は専用水栓および複合水栓を主に記載しております。

ヤンマーマルシェ株式会社

もくじ

注意記号について	3
安全にお使いいただくためのご注意	4
特 長	6
各部の名前と使い方	8
水栓を安全にお使いいただくためのご注意	10
水栓の使い方とお手入れ	11
カートリッジの交換時期について	12
カートリッジの交換方法	14
異常が生じた場合 修理を依頼される前に	16
水漏れ	18
仕様とアフターサービスについて	19

注意記号について

この説明書には、安全や損害の発生につながる、特に重要な注意には △ ❗ ⊘ 等の記号をつけて、大切な注意であることを示しています。必ずお守りください。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- 「△注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



必ず守って実行していただく「強制」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。

安全にお使いいただくためのご注意

警告

水道水にのみお使いください。

- ❗ 浄水器には殺菌作用がありません。水道水以外の水に病原菌が混入しておれば、それが原因で健康傷害を生じるおそれがあります。

注意

安全にお使いいただくために。

- ❗ 新しい浄水器をお使いいただくときは、気泡が消えるまで放流してください。



また水漏れがないことを確認してお使いください。

- ❗ 毎朝のはじめには、10秒間放水してください。また2日間以上お使いにならなかったときは、3分以上放流してください。

- ❗ 2週間以上ご使用にならなかった場合は、カートリッジの交換をおすすめします。(浄水の清潔を守るため)



- ❗ 断水後は、赤水が出る場合があります。浄水器以外の給水栓から放水してください。赤水がなくなったことを確認してから浄水器をお使いください。

- ⊘ 35°C以上の温水を浄水器に通さないでください。

- ⊘ 浄水をくみ置きする場合は、清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫で保管して24時間以内にお使いください。



- ⊘ 養魚用にはお使いにならないでください。



- ❗ 冬期、カートリッジ内部の水が凍結する恐れのあるとき、浄水レバーを閉じずに1分間に200~300ml位の水を一晚中出しておいてください。凍結すると破損の原因になります。

- ⊘ 汚れた手などで、蛇口にふれないでください。一般細菌が蛇口から混入するおそれがあります。

- ❗ 1ヶ月に1度程度、蛇口先を清潔な歯ブラシなどでお手入れしてください。

ここに示した△表示は状況により重大な結果を招く可能性があることを示しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意

！ 水漏れ事故はお客様だけでなく近隣にも多大な迷惑、損害を与えます。水漏れや器具の破損等による事故を避けるため、下記の項目を必ずお守りください。

○ 35℃以上の温水を浄水器に通さないでください。

○ 浄水器や接続部に強い衝撃を与えないでください。

○ 浄水器用止水栓以降、特に浄水器専用給水栓には他の給水器具を接続しないでください。

○ 水圧が0.75MPa(7.6kgf/cm²)より高い所では、お使いにならないでください。

○ 高温の器具(フライパン等)を近づけないでください。浄水器が変形します。

○ 浄水器専用給水栓の浄水レバー操作時、上げ下げを急激に行ったり、無理な力を加えたりしないでください。また、浄水レバーに物などを吊り下げないでください。

！ 水漏れ等がないか接続部や浄水器を1か月に1度程度点検してください。

○ お客様自身での分解・修理はしないでください。

○ この浄水器カートリッジは寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される地域では、お使いにならないでください。

○ 配管パイプ、止水栓、浄水器に他の器具を当てないでください。

○ 塩素系洗剤・漂白剤は使ったり、近づけないでください。
水や湿気に反応して発生するガスがステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に充分注意してください。その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでご使用ください。

！ 台所で使われる洗剤、殺虫剤、防錆剤その他の薬品類はそれぞれの容器などに記載されている注意事項を必ず守ってください。
使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり浄水器、水栓、配管がいたみ、水漏れや故障の原因となることがあります。

○ 浄水器カートリッジは樹脂部品を使っています。清掃には、洗剤やシンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。
※汚れたときは濡れタオル等で水ぶきしてください。


○ 専用の浄水器カートリッジ以外は取り付けしないでください。

！ 浄水器を長時間お使いにならないときは、浄水器用止水栓を閉じてください。(専用水栓の場合)

特長


■YWP70型浄水器の特長

中空糸膜採用、高性能ろ過方式の浄水器

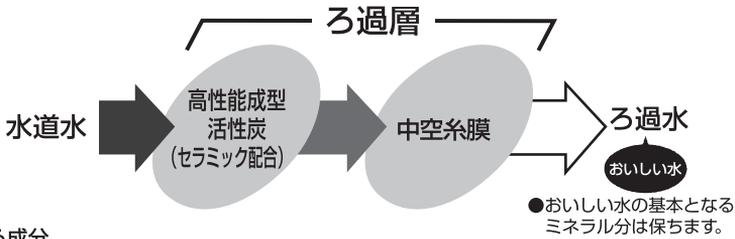

▼除去できる成分

- 遊離残留塩素●カビ臭●総トリハロメタンなどの消毒副生成物●テトラクロロエチレンなどの有機塩素化合物
- CAT●濁り●溶解性鉛
- 表面積が大きく、吸着性能が優れたヤシガラ粉末活性炭を特殊技術で均一に成型した高性能成型活性炭と中空糸膜のろ過構造です。
- 遊離残留塩素や総トリハロメタンなどの消毒副生成物、テトラクロロエチレンなどの有機塩素化合物、CAT（農薬）、カビ臭、溶解性鉛および $0.15\mu\text{m}$ 以上の不純物（濁り、鉄サビ、アルミニウムなど）を取り除きます。

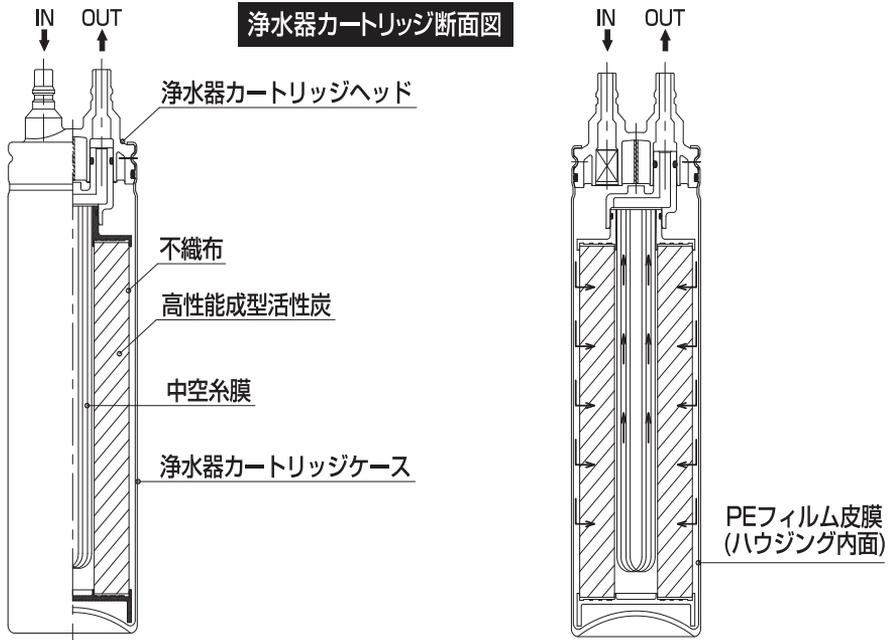


■浄水の用途は…

飲料、料理用に使ってください。

(カートリッジを長持ちさせるため)

日本茶 水割り コーヒー 紅茶 飲料水

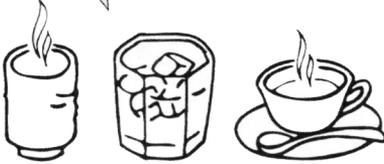

スープ、みそ汁 その他の料理に



野菜サラダ
生野菜の
仕上げ洗いに




炊飯に




赤ちゃんの
ミルクに



各部の名前 浄水器専用水栓+浄水器

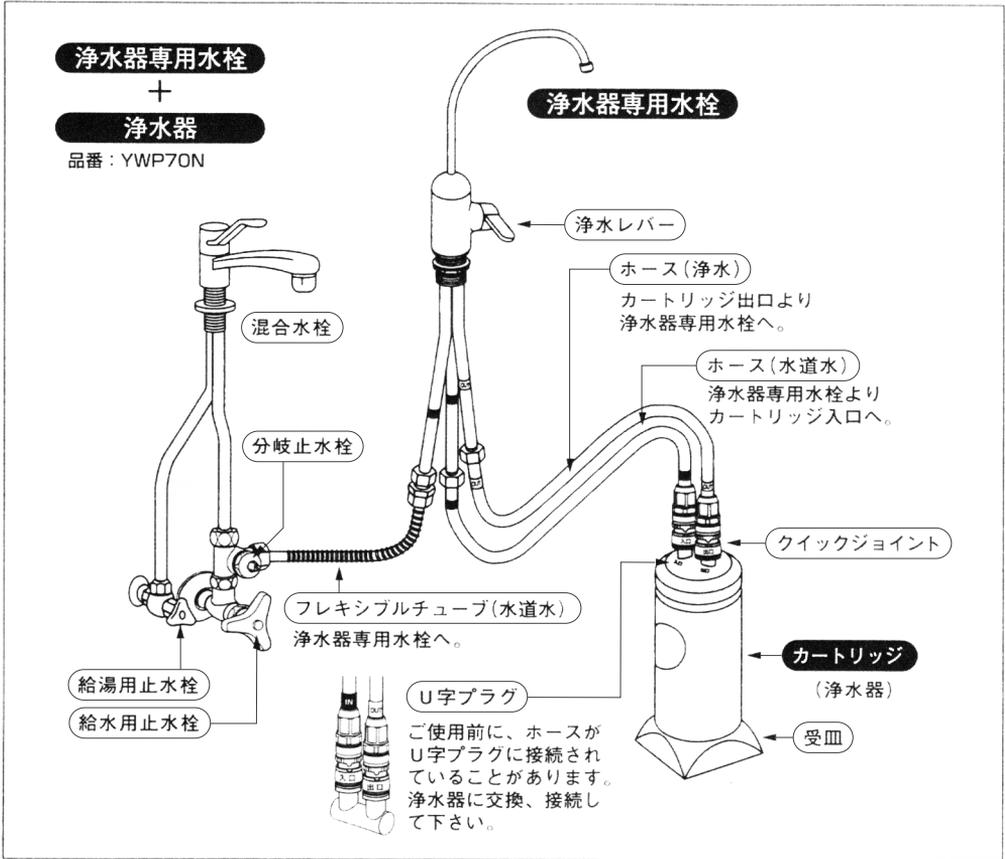

■浄水器専用給水栓の使い方

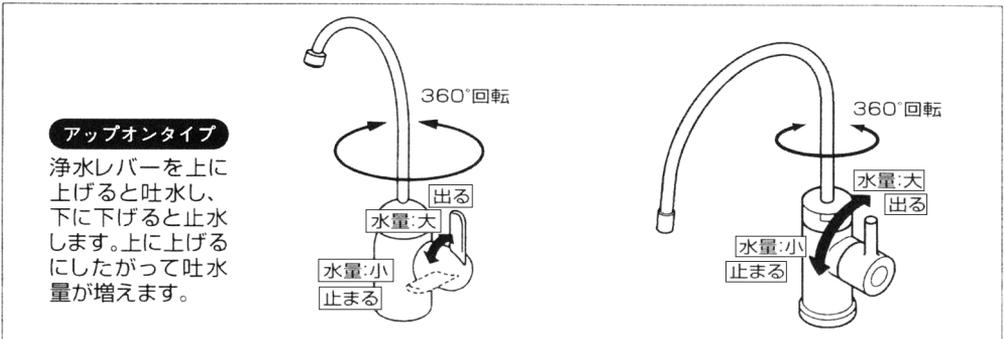



複合水栓+浄水器

浄水器兼用複合水栓

●一つの水栓で湯、水、混合水と浄水を使用することができます。

+


浄水器

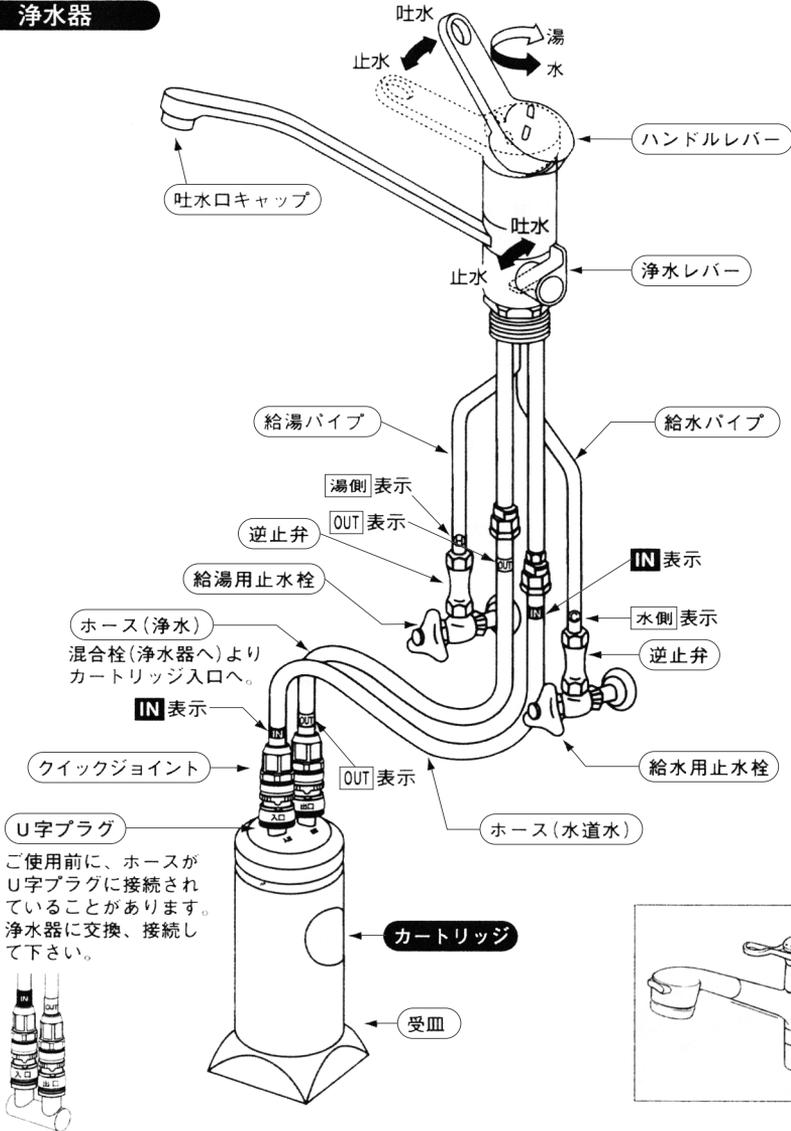

水栓を安全にお使いいただくためのご注意

⚠ 注意


❗ レバー操作はやさしく！



急激な操作をすると、配管部で高い音を発生する場合があります。

❗ 湯の使用時または直後本体に触れない


接触防止




水栓の金属部分には直接手を触れないで！(金属部分が高温になり、やけどをする恐れ)

❗ 温度は確認して！
お湯をお使いになる時は必ず水側から開栓してください。

その後徐々に湯側を開栓し、お好みの温度に調節してください。湯側に先に開栓すると高温の湯が吐出し、やけどをする恐れがあります。



❗ 湯水と浄水の同時使用禁止




湯・水、または浄水レバーは同時に開けないでください。大きな水圧がかかり水もれ、水浸しの恐れがあります。

❗ 吐水口にホースや他の器具を接続しないでください。



大きな水圧がかかり、水もれ水浸しの恐れがあります。


❗ 湯、水を逆配管しないでください



水を出そうとしても、湯が出てやけどをする恐れがあります。また浄水器が損傷する恐れがあります。

❗ 長時間使わなかったときは


まず、湯水レバーを開き水道水を流し、次に浄水(清水)を3分以上通水してから！(カートリッジを長持ちさせるため、断水などで配管内に発生したにごりを先に流します。)



❗ お湯を使用したあと

すぐに浄水を使用する時は、3～4秒浄水を出して！


(最初は水温が高くなっている場合があります)あり、やけどをする恐れがあります。)



水栓の使い方とお手入れ

複合水栓(浄水器一体型混合水栓)

※湯水混合と浄水の同時使用はさけてください。

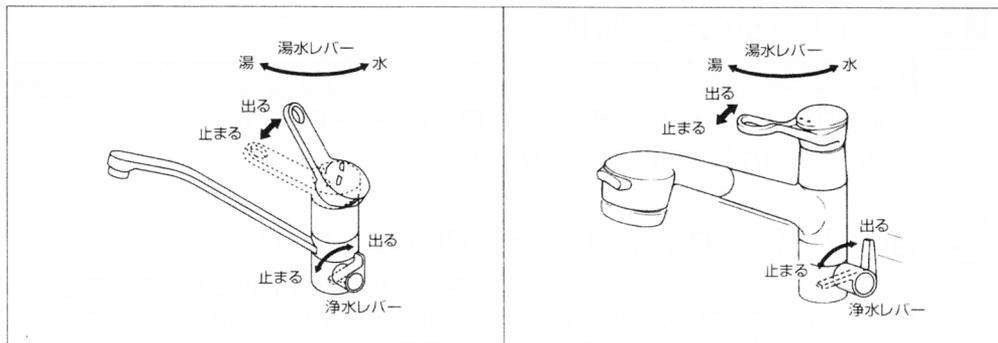

お手入れ

- 柔らかい布でふいてください。
- クレンザーやナイロンタワシは使用しないでください。
- 酸性洗剤は、メッキ面やプラスチックを侵しますので使用しないでください。



その他のお手入れ

- 整流網にゴミなどが詰まると、吐水量が少なくなったり水が飛び散ったりしますので吐水キャップをはずして、ブラシ等で掃除してください。
- 水栓同封されている取扱説明書をご参考ください。

カートリッジの交換時期について



必ず定期的に交換してください。

1 カートリッジの交換時期が過ぎた。

●カートリッジの使用限界は12カ月または11,000ℓ以内です。

なお、カートリッジの交換時期は使用水量、原水質、給水設備、水圧等により、交換時期が早まる場合があります。

2 浄水の塩素(カルキ臭)がとり切れなくなった。

➡除く塩素能力が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

3 浄水流量が細くなった。

- 目づまりの期間は、使用量・水圧・水質(ニゴリ・鉄サビ他の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりすることがあります。
- 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因になりますのでご注意ください。

★浄水器のカートリッジは消耗品です。

使用限界内に交換しなければ…

- カートリッジ内に不純物が蓄積し、浄水機能が著しく低下、同時に非衛生的になります。
- カートリッジの目詰まりやカートリッジのハウジングが劣化すると水漏れすることがあります。お客様だけでなく近隣にもご迷惑を与えることがあります。
- !** 浄水器のカートリッジを使用限界内で交換されないときは、カートリッジを取り外し、U字プラグでIN・OUTのホースを接続し、水道水を直接給水してください。

カートリッジは消耗品ですから交換は有料になります。

お問い合わせはお買い上げの販売店、または下記フリーダイヤルへ

☎0120-320411 受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00

<http://www.yanmar-s.co.jp>

U字プラグの使い方：以下の場合にU字プラグを使用します。
※取り替え方法は次項のカートリッジの交換方法を参考にしてください。

1 ご確認ください!!

実際にお使いになるまで、浄水器カートリッジを衛生的に保つ為、浄水器の代わりに「U字プラグ」が接続されている場合があります。U字プラグを外し、浄水器カートリッジに交換してください。


*U字プラグは大切に保管しておいてください。(次回カートリッジ交換時にご使用ください)

2 カートリッジ交換時に

カートリッジ交換時に、「U字プラグ」を接続し、水道水(原水)を1分程度通水してください。原水に含まれる、塩素の効果で、配管内を洗浄でき、気持ちよくお使いいただけます。

3 浄水器を使用にならない時に

カートリッジを
取り外し、
出入口ホース間に
「U字プラグ」を
取り付けて
ください。

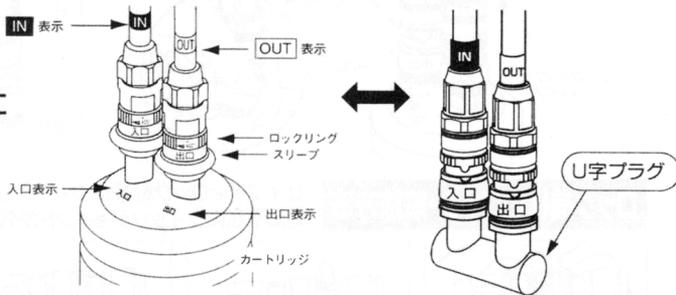

おいしいお水をお使いいただくために


1 ホースにも寿命があります。5年に1回の定期的な交換をお勧めします。

2 洗浄口は、消毒(殺菌)効果のある、塩素が取り除かれた水の出口です。汚れた布やスポンジ等で洗うと、浄水出口に一般細菌が付着・繁殖する可能性があります。


カートリッジの交換方法

⊘専用カートリッジ以外取付けないでください。



1 複合水栓、あるいは浄水器専用水栓の浄水レバーを止水にします。

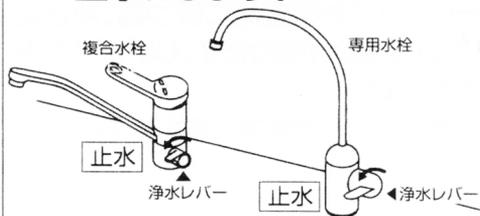

2 カートリッジを受け皿より取出し手前に引き出します。




3 クイックジョイントをはずします。

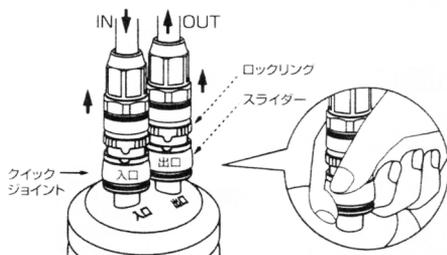


●クイックジョイント(入口)のロックを押し下げながら90度回し、アンロック位置にしてからスライダーを引き上げてカートリッジより取外します。同様に出口側も取外します。

ロック機構のロック・解除方法


セーフティロック機構はクイックジョイントとカートリッジの結合時に不意にクイックジョイントが外れないようにする機構です。



①本体部分(図の斜線部)とロックリングをそれぞれ手で持ちます。



②ロックリングを矢印△の方向にカチッと音がするまで(約90°)回すとロック状態になります。




③ロックリングを矢印△と逆方向にカチッと音がするまで(約90°)戻すと解除状態になります。

⚠注意 ロックリングの凸部と本体部の凹部の位置が合うまで戻してください。

*あらかじめクイックジョイントをロックした状態でもプラグの取り付けは可能です。


⚠
注意

- ❗ カートリッジの取外しは必ず「入口」⇒「出口」の順に行ってください。
- ❗ クイックジョイントを引き抜いたときに、カートリッジより少量の水がオーバーフローします。布などで床に水がこぼれないようにしてください。
- ❗ 上部のホースに垂直部分を約100mm程度取り、プラグ部に無用な力がかからないようにしてください。
- ❗ クイックジョイント部は清潔に取扱ってください。



■カートリッジの交換は、必ず下記の手順に従って行ってください。
手順、接続を間違えますと、水漏れ、故障の原因になります。


4 新しい交換用カートリッジを包装袋から取り出します。



注意 ノズル部分は、清潔に取扱ってください。

5 クイックジョイントとカートリッジを接続します。


新しいカートリッジの出口に、クイックジョイントの出口を「カチッ」と音がするまで差し込んでください。次にロックリングを90度回し、ロック状態に入ります。同様に入口側も接続します。



間違わないように接続してください。

- クイックジョイントの出口側をカートリッジの出口表示に接続してください。
- クイックジョイントの入口側をカートリッジの入口表示に接続してください。


6 浄水器用ハンドルレバーを「開」にして、カートリッジに通水し接続部から水漏れがないことを確かめてください。

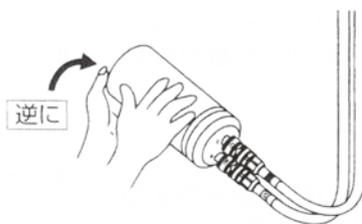

- カートリッジ内に空気が残っていると、水切れが悪くなる場合があります。通水しながらカートリッジを逆さにすると空気抜きが早くできます。

7 ホースが折れ曲がったりねじれないように注意して受け皿にセットします。

- ⊘ ※ホースは極度に曲げないでください。(ホースが折れると破損の原因になります。)
- ⊘ ※ホースが給湯パイプに触れないようにしてください。(熱で破損する原因になります。)

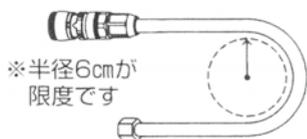

8 適正ろ過流量でお使いください。

浄水レバーを調整しながら200mlを約4秒間で採取できる水量をめやすにしてください。



適正ろ過流量	
YWP70 NIV	4ℓ 分 約200ml 3秒

異常が生じた場合 修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理

■浄水器専用水栓+浄水器

症状	原因	処理
●新しいカートリッジで浄水が出ない	●分岐止水栓が閉じている。	●分岐止水栓を徐々に開けて調節してください。 ※8ページの「ろ過流量の調節」を参照
	●入口・出口が逆付けになっている。	●正しい接続方向にしなおしてください。 ※14ページのカートリッジ交換方法を参照
	●クイックジョイントとカートリッジノズルが正しく接続されていない。	●クイックジョイントとカートリッジノズルを正しく接続してください。 ※14ページのカートリッジ交換方法を参照
●新しいカートリッジで浄水の吐水量が少ない	●分岐止水栓の開きが少ない。	●分岐止水栓を徐々に開けて調節してください。 ※8ページの各部の名前を参照
●使い始めから浄水の水切れが悪い	●カートリッジ内に空気が残っている。 ※元止め方式のため機構上水切れが悪くなる場合があります。	●浄水を出したり止めたりしてカートリッジ内の空気を抜いてください。
●浄水の吐水量が少なくなった	●カートリッジが目詰まりしてきた。	●お買い上げの販売店、または最寄りの営業所・お客様相談課へお問い合わせください。
●浄水の水切れが悪くなってきた	●カートリッジの寿命がきた。	
●浄水が出なくなった	●分岐止水栓が閉じている。	●分岐止水栓を徐々に開けて調節してください。 ※8ページの各部の名前を参照

それでも調子が悪い場合はヤンマー産業(株)へ

■この浄水器セットには、元止方式の専用水栓を使用しています。一般的に元止方式の給水栓には、浄水の出かたにおいて、次のような特徴がありますが、故障ではありません。

- 開栓後、浄水が出るまでしばらくかかります。
- 開栓後、浄水の水切れまでしばらくかかります。

を依頼される前に下表の点検をしてください。

■複合水栓+浄水器

症 状	原 因	処 理
●吐水量が少ない	●止水栓が全開されていない。	●止水栓を全開にする。
	●整流網が目詰まりしてきた。	●湯水口キャップ内の整流網を清掃する(11ページ参照)。
●ハンドルレバーがガタつく	 ●ハンドルビスのゆるみ	●ハンドルビスを締め付ける。
●水の量が多すぎて使いづらい、また使用時に高い音がする	●水圧(勢い)が高すぎる。	●水側止水栓を締め込んで、水の量を少なくする。
●新しいカートリッジで浄水が出ない	●給水用止水栓が開いている。	●給水用止水栓を徐々に開けて調節してください。 ※9ページの各部の名前を参照
	●入口・出口が逆付けになっている。	●正しい接続方向にしなわせてください。 ※14ページのカートリッジ交換方法を参照
	●クイックジョイントとカートリッジノズルが正しく接続されていない。	●クイックジョイントとカートリッジノズルを正しく接続してください。 ※14ページのカートリッジ交換方法を参照
●新しいカートリッジで浄水の吐水量が少ない	●給水用水栓の開きが少ない。	●給水用水栓を徐々に開けて調節してください。 ※9ページの各部の名前を参照
●使い始めから浄水の水切れが悪い	●カートリッジ内の空気が残っている。 ※元止め方式のため機構上水切りが悪くなる場合があります。	●浄水を出したり止めたりしてカートリッジ内の空気を抜いてください。
●浄水の吐水量が少なくなった	●カートリッジが目詰まりしてきた。	●お買い上げの販売店、またはヤンマーマルシェ(株)へお問い合わせください。
●浄水の水切れが悪くなってきた	●カートリッジの寿命がきた	

それでも調子が悪い場合はヤンマー産業(株)へ

■この浄水器セットには、元止方式の複合水栓を使用しています。一般的に元止方式の給水栓には、浄水の出かたにおいて、次のような特徴がありますが、故障ではありません。

- 開栓後、浄水が出るまでしばらくかかります。●開栓後、浄水の水切れまでしばらくかかります。

異常が生じた場合 水漏れ



お客様はご自身での分解・修理は絶対にしないでください。

浄水器専用水栓のとき		複合水栓のとき		
<ul style="list-style-type: none"> ●浄水レバーがガタつく。 ●浄水レバーが固くなってきた。 ●浄水の水におい、味が異常。 ●浄水の水切れが悪くなってきた。 	<ul style="list-style-type: none"> ●接続部から水が漏れる。 ●カートリッジから水が漏れる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●湯水が止まらない。 ●ハンドルレバーから水が漏れる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●接続部から水が漏れる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●浄水器やホースの接続部から水が漏れる。 ●カートリッジから水が漏れる。

!
浄水器用止水栓を閉じる。

!
給水・給湯用止水栓を閉じる。

!
複合水栓の浄水レバーを閉じる。

お買い上げの販売店、またはヤンマーマルシェ(株)へお問い合わせの上、適切なメンテナンスをお受けください。

直通 フリーダイヤル **0120-320411**

仕様とアフターサービスについて

仕様

ヤンマー浄水器			
型 式	YWP70N		
材料の種類	浄水器本体：ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS 樹脂 ホース：ポリエチレン		
ろ材の種類	活性炭(ヤシガラ)、不織布、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換繊維		
ろ過流量	4.0 L/分	使用可能な最小動水圧	0.1 MPa
浄水能力	遊離残留塩素ろ過能力 (総ろ過水量 100,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) 濁りろ過能力 (総ろ過水量 11,000L、除去率50%、JIS S 3201に基づく試験結果) 総トリハロメタンろ過能力 (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) CAT(シマジン)ろ過能力 (総ろ過水量 50,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) 溶解性鉛ろ過能力 (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) 2-MIB(カビ臭)ろ過能力 (総ろ過水量 15,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) テトラクロエチレンろ過能力 (総ろ過水量 50,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) トリクロエチレンろ過能力 (総ろ過水量 50,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) 1,1-トリクロロエタンろ過能力 (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) クロロホルムろ過能力 (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) プロモジクロロメタンろ過能力 (総ろ過水量 25,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) ジプロモクロロメタンろ過能力 (総ろ過水量 25,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) プロモホルムろ過能力 (総ろ過水量 25,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果)		
ろ材の取換時期の目安	12ヶ月(1日30L使用の場合で、浄水能力の短い物質を基準としてまとめた)		
連絡先	ヤンマーマルシェ株式会社 ☎0120-320411		

〈使用上の注意〉

- 水道水の飲用基準に適合した水でご使用下さい。
- ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧によって異なります。
- 水温35℃以下でご使用ください。
- 浄水を汲み置きしないでください。
- 毎朝、ご使用前に10秒間放流してください。
- 2日以上お使いにならないときは、3分以上放流してください。
- 凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないようにご注意ください。
- 水圧が0.75MPaより高いところは使わないでください。
- 浄水器や接続部に強い衝撃を与えないでください。水漏れの原因になります。
- 浄水器カートリッジは消耗品です。必ず定期的に交換してください。

※硬水を軟水にかえることはできません。

※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。

アフターサービスについて

保証期間—お買い上げ日から1年間です。
(ただしカートリッジは除く)

■修理を依頼されるとき

16・17ページの「異常が生じた場合」に従って調べていただき、直らないときには、お買い上げの販売店・サービス店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店・サービス店にご依頼にならない場合には、ヤンマーマルシェ(株)にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問希望日

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店・サービス店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。販売店・サービス店にご依頼にならない場合には、ヤンマーマルシェ(株)にご連絡ください。弊社ではお客様にカートリッジの交換時期をお知らせするサービスを行っていますので同梱されている葉書に必要事項をご記入の上投函ください。

■お問い合わせ

☎0120-320411

受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00
土・日・祝休

便利メモ(おぼえのために記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番：
販売店名 (サービス店名)		
	電話 ()	—

ご使用中にお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店
または、当社までご連絡ください。

ヤンマーマルシェ株式会社

本 社 / 兵庫県伊丹市中央 3-1-17 〒661-0001 TEL. (072)773-5867
 ネオ伊丹ビル 3F
東 部 販 売 部 / 東京都台東区上野 1-18-9 〒110-0005 TEL. (03)3831-7511
 黒門平成ビル 8F

AG-OK(取) 2018.3